
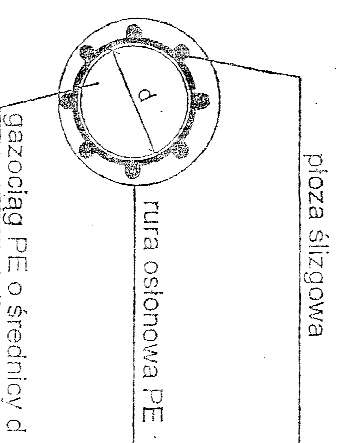


Wykonanie gazociągu w rurze osłonowej

R.O. 75x4,3mm PEHD-80

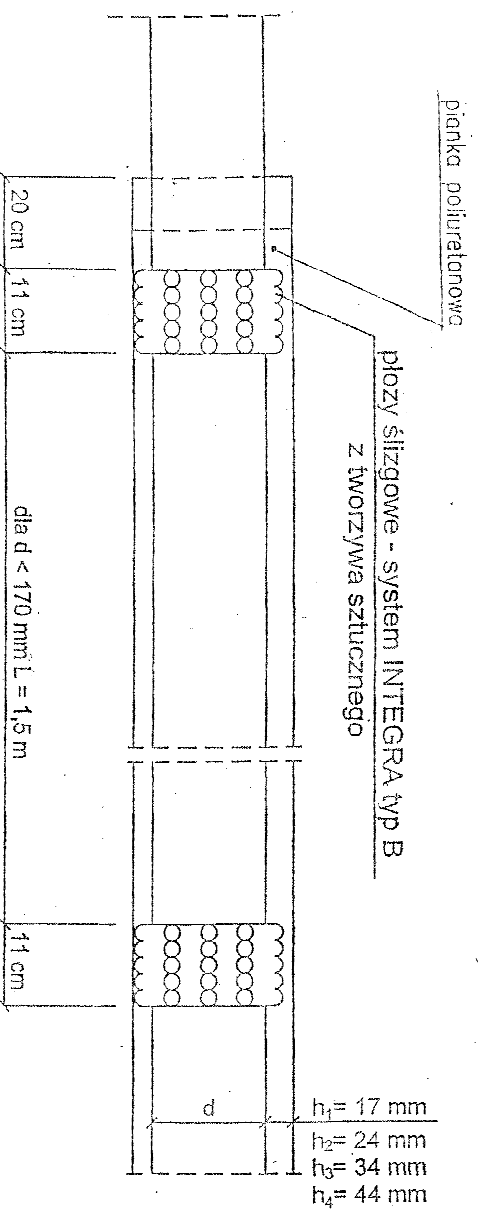

| Średnica gazociągu PE SDR 11 | Średnica gazociągu PE SDR 17 | Średnica rury osłon. PE SDR 17 | Typ szluzów | Wysokość szluzów h |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| 25 x 3,0 | --- | 75 x 4,3 | B | 17 |
| 32 x 3,0 | --- | 75 x 4,3 | B | 17 |
| 40 x 3,7 | --- | 75 x 4,3 | B | 17 |
| 63 x 5,8 | 63 x 3,6 | 125 x 7,1 | B | 17 |
| 90 x 8,2 | 90 x 5,2 | 160 x 9,1 | B | 17 |
| 110 x 10 | 110 x 6,3 | 180 x 10,3 | B | 17 |
| 125 x 11,4 | 125 x 7,1 | 200 x 11,4 | B | 17 |
| 160 x 14,6 | 160 x 9,1 | 250 x 14,2 | B | 17 |
| 180 x 16,4 | 180 x 10,3 | 315 x 17,9 | B | 17 |
| 200 x 18,2 | 200 x 11,4 | 315 x 17,9 | B | 17 |
| 225 x 20,5 | 225 x 12,8 | 400 x 22,8 | B | 17 |
| 315 x 28,6 | 225 x 17,9 | 450 x 25,5 | B | 17 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIURO PROJEKTOWE | Biuro Usług "KONSUL-BUD" Sokółka ul. Wilcza 102 tel. 085 711 71 08 |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD. | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ, do budynku szkolno dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 16-130 Janów, ul. Białostocka 22 |
| PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU | WYKONANIE GAZOCIĄGU W RURZE OSŁONOWEJ R.O. 75x4,3mm PEHD-80 |
| Data: | listopad 2016 |
| PROJEKTANT: | INŻ. Eugeniusz Łazewski ZESPÓŁ PROJEKTOWY |
| Podpis: | Skala: RYS. G.4 |

Uwaga: Projekt nie może być wykorzystany do budowy bez zgody projektanta.